


PRZEKRÓJ D-D RZUT NA POZIOM 92,88 ÷ 94,28

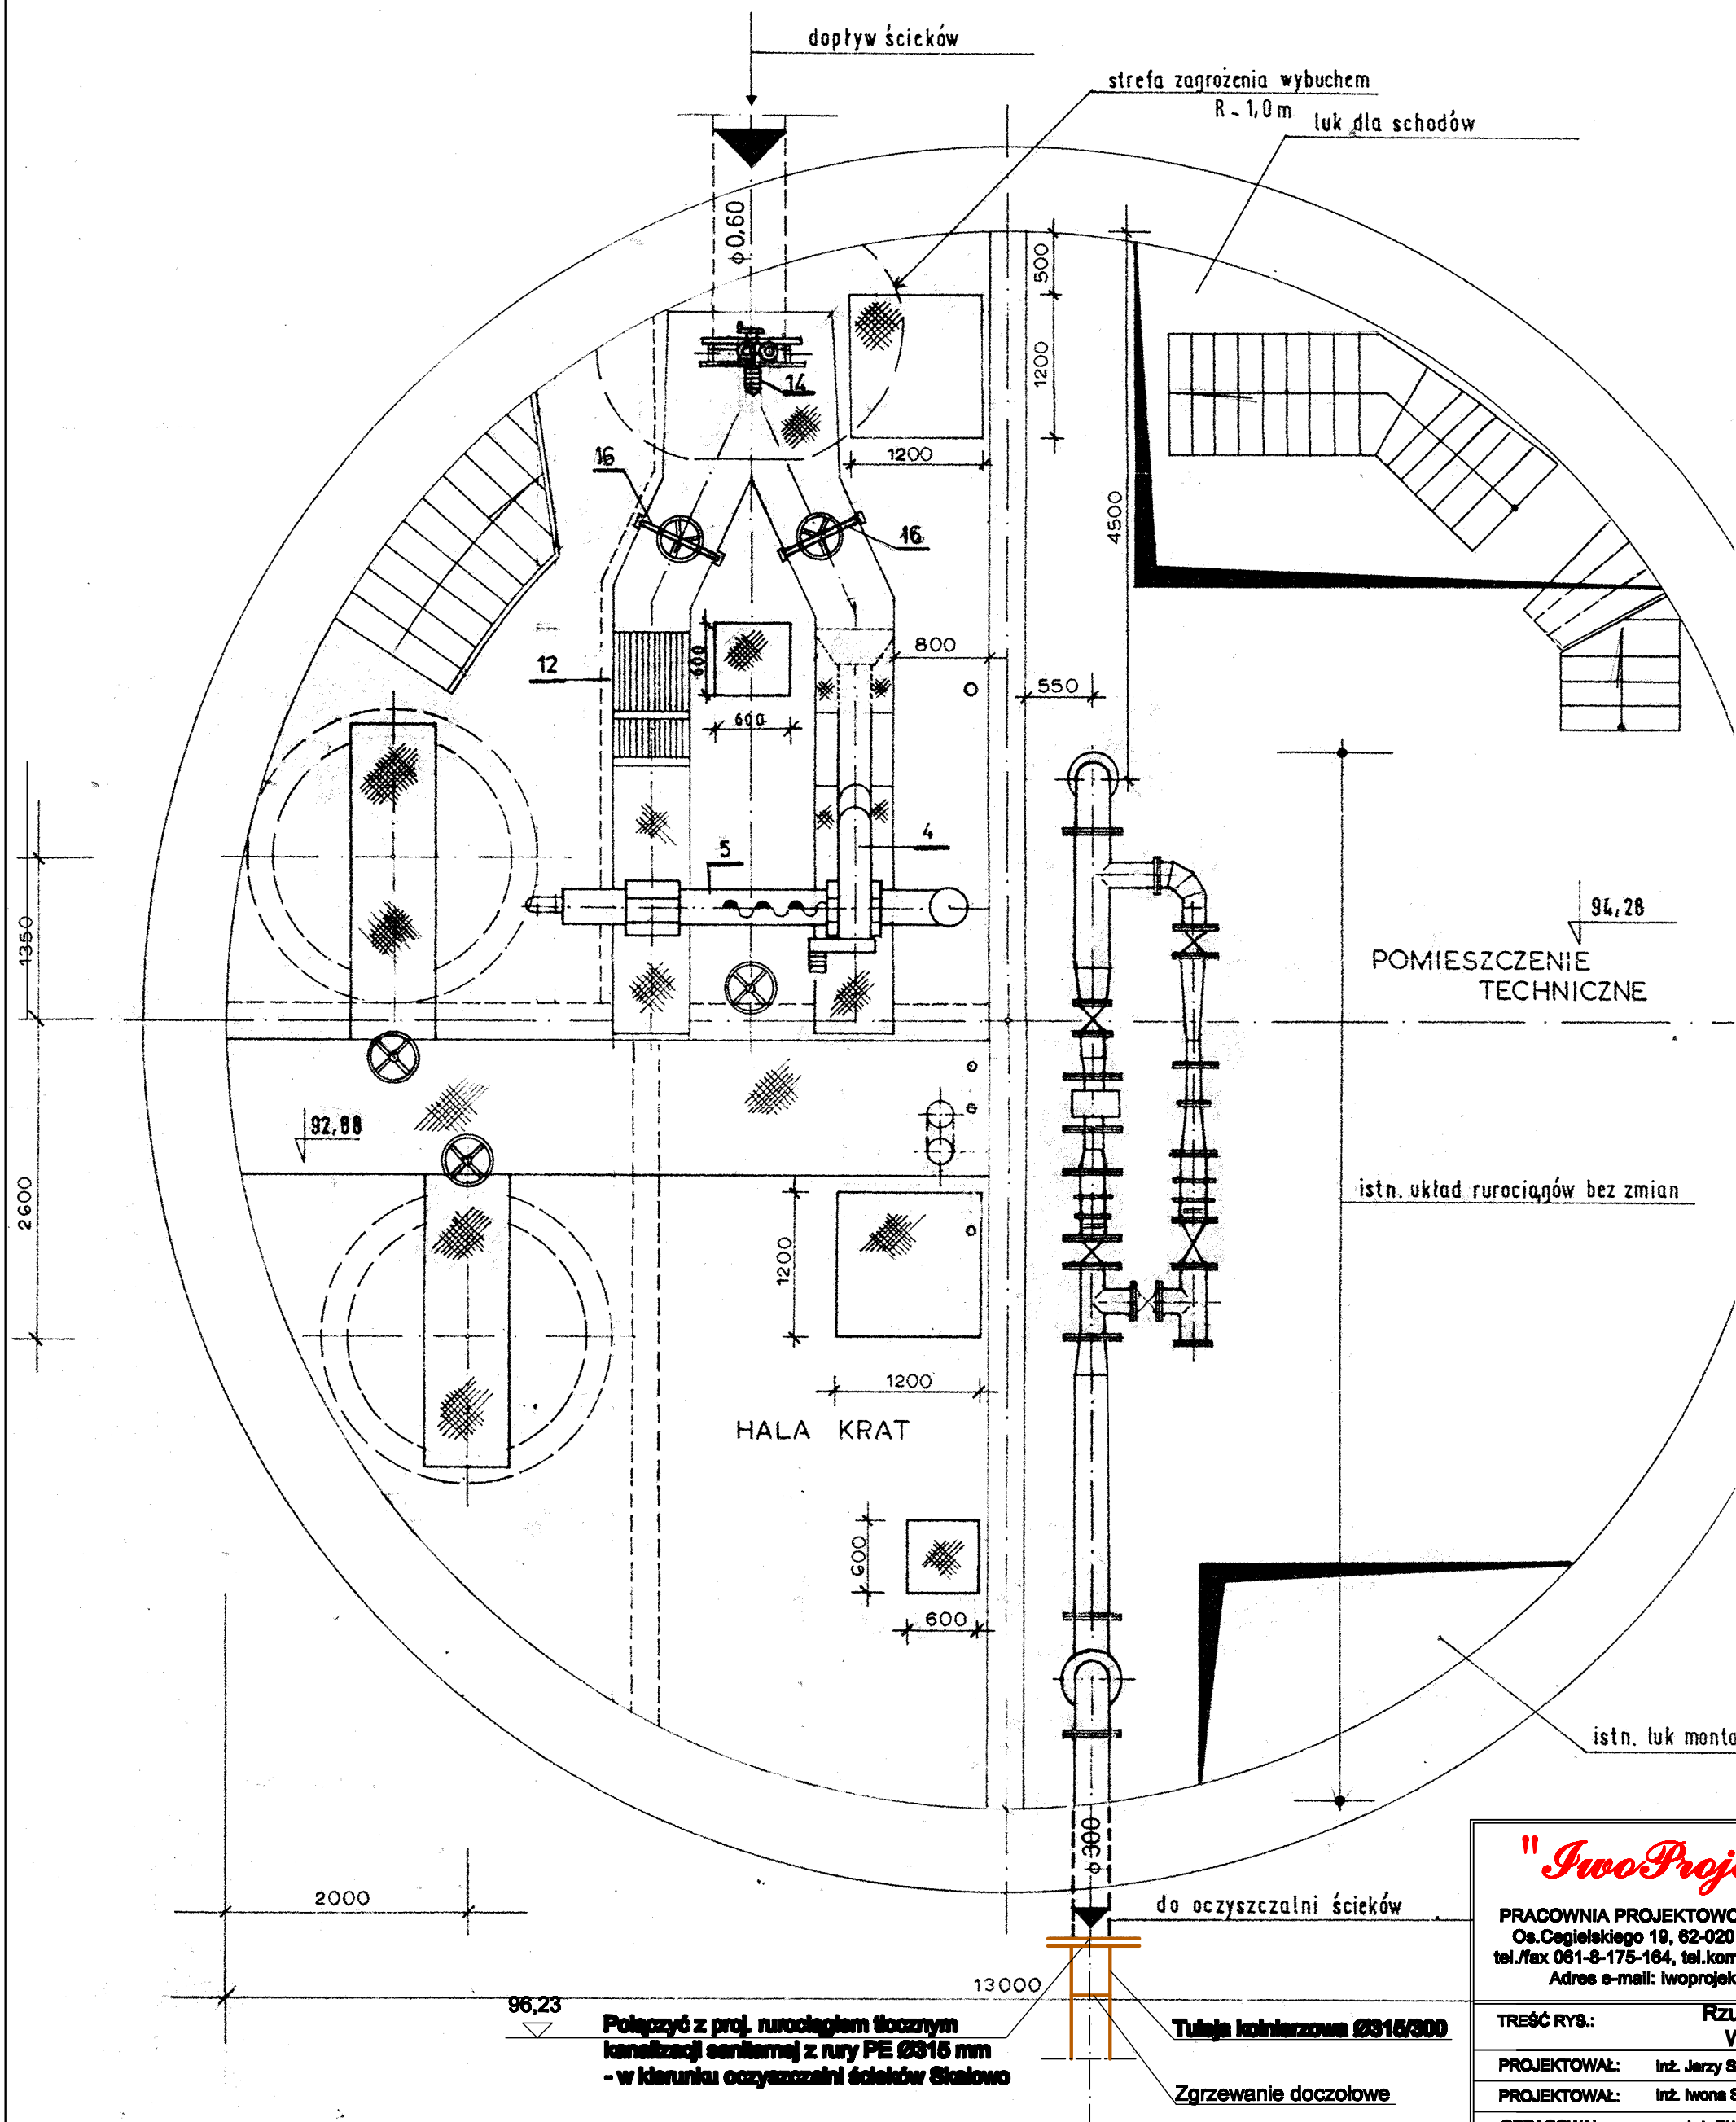

Legenda

— Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej rura PE100 RC MULTIsave2L Ø315x18,7 (SDR17) RURGAZ

"IwoProjekt"

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
Os. Ceglarskiego 19, 62-020 SWARZĘDZ
tel./fax 081-8-175-164, tel.kom. 0606 624 241
Adres e-mail: iwoprojekt@wp.pl

INWESTOR: Zakład Komunalny w Kostrzynie
ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn

OBIEKT: Budowa rurociągu tłocznego
przepompownia ścieków Kostrzyn - oczyszczalnia ścieków Skąłowo

TEMAT: BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO
KANALIZACJI SANITARNEJ KOSTRZYN - SKAŁOWO

TREŚĆ RYS.: Rzut przepompowni - poziom 94,28
Włączenie rurociągu tłocznego

SKALA:
1:50

DATA:

FAZA:
P.B.-W.

PROJEKTOWAŁ: Inż. Jerzy Szymkowiak

upr.nr:279/87/PW

NR RYS.

PROJEKTOWAŁ: Inż. Iwona Szymkowiak

—

3a

OPRACOWAŁ: mgr Inż. Elżbieta Gnietoszczak

—

Luty 2017r.

SPRAWDZIŁ: mgr Inż. Przemysław Dymalski

upr.nr:438/87/PW